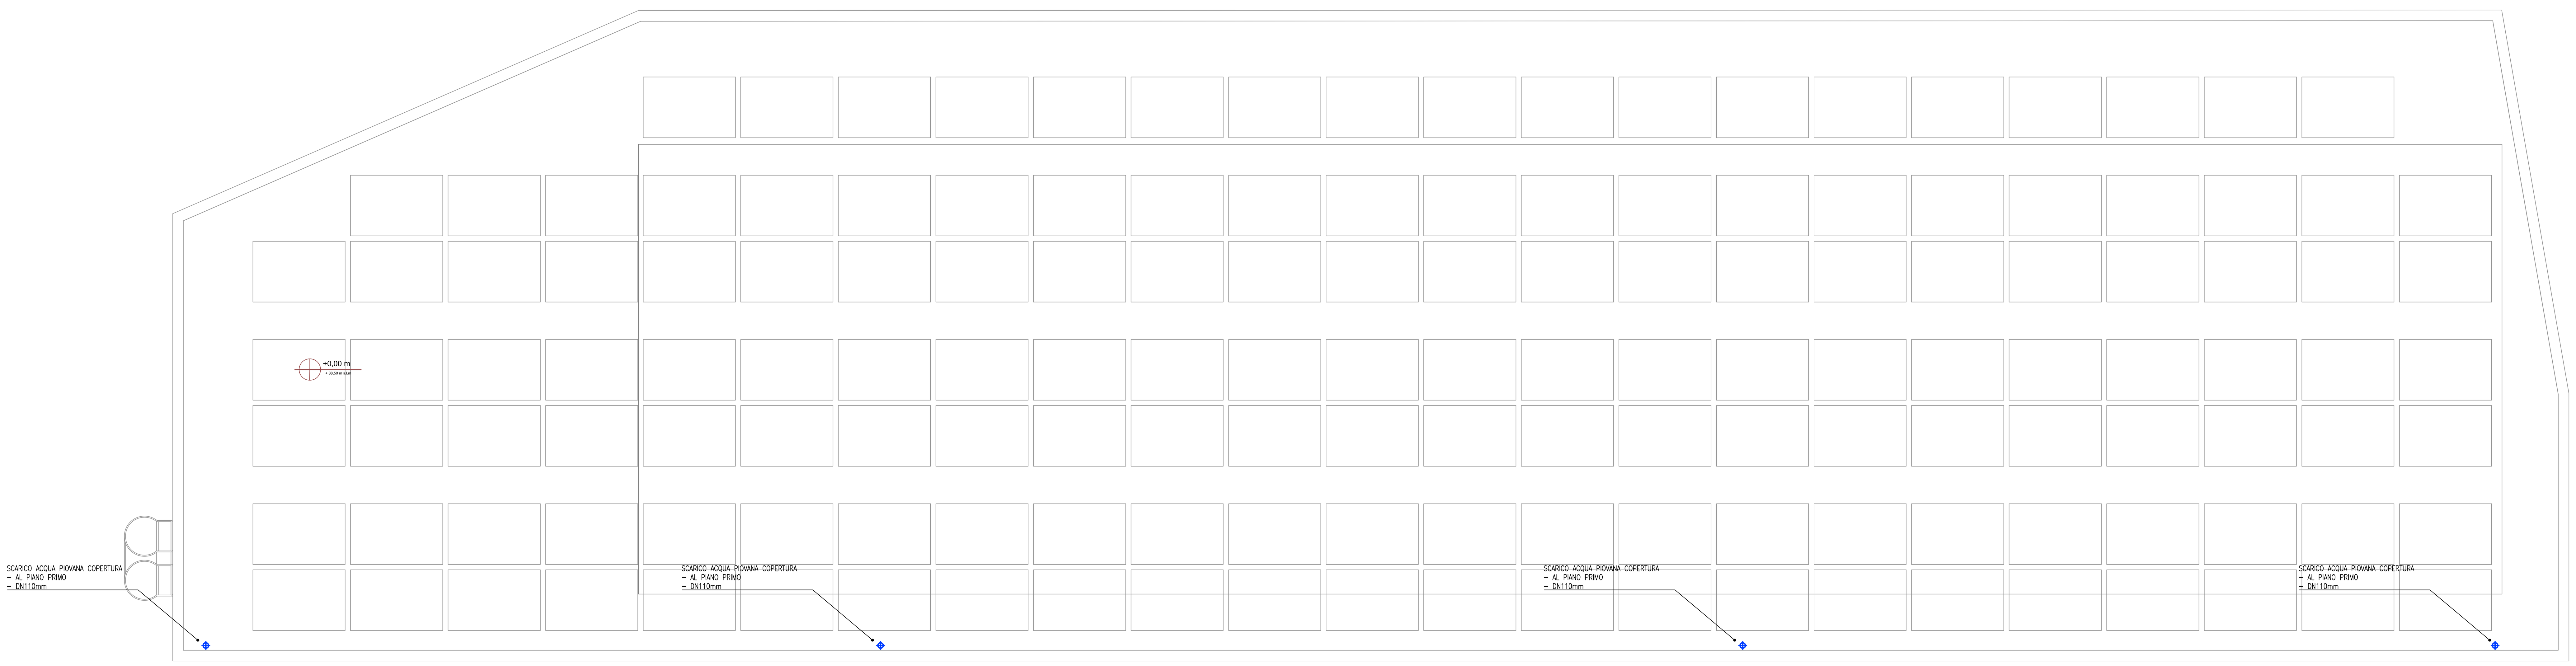

RAIN WATER		
sqm	m/h*sqm	l/s
125	0,1400	4.86

RAIN WATER		
sqm	m/h*sqm	l/s
125	0,1400	4.86

RAIN WATER		
sqm	m/h*sqm	l/s
125	0,1400	4.86

RAIN WATER		
sqm	m/h*sqm	l/s
125	0,1400	4.86

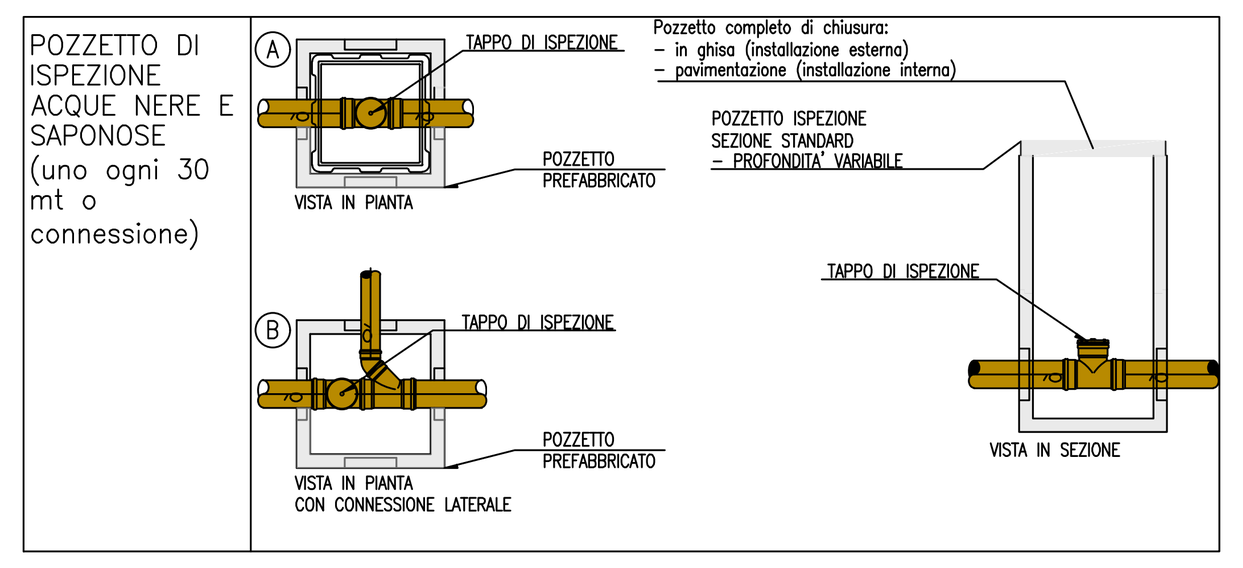

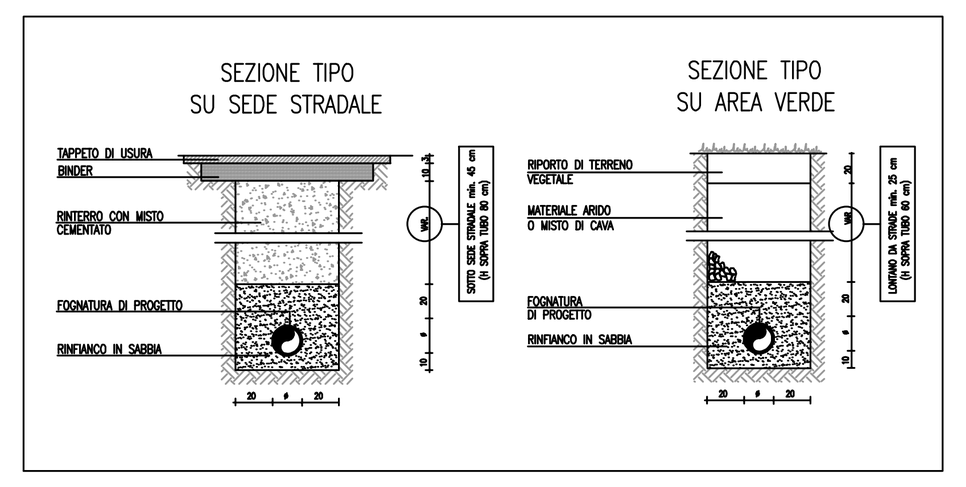

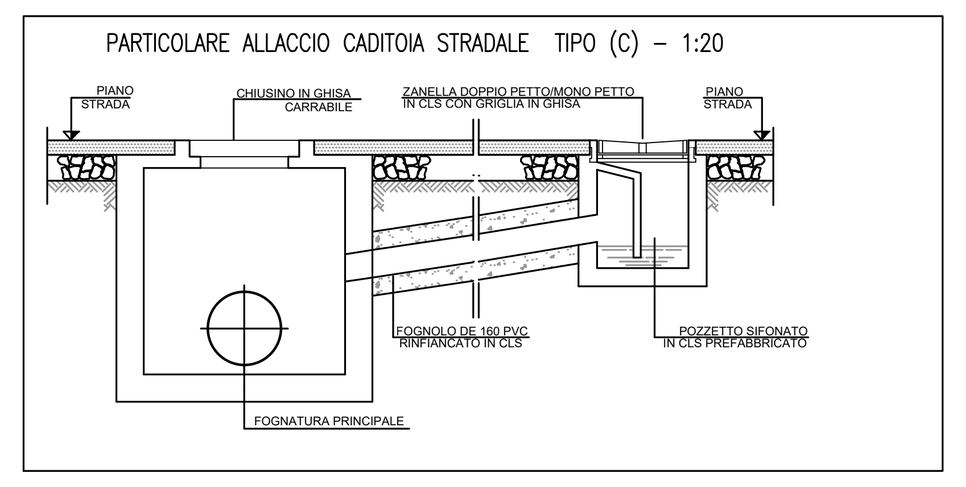

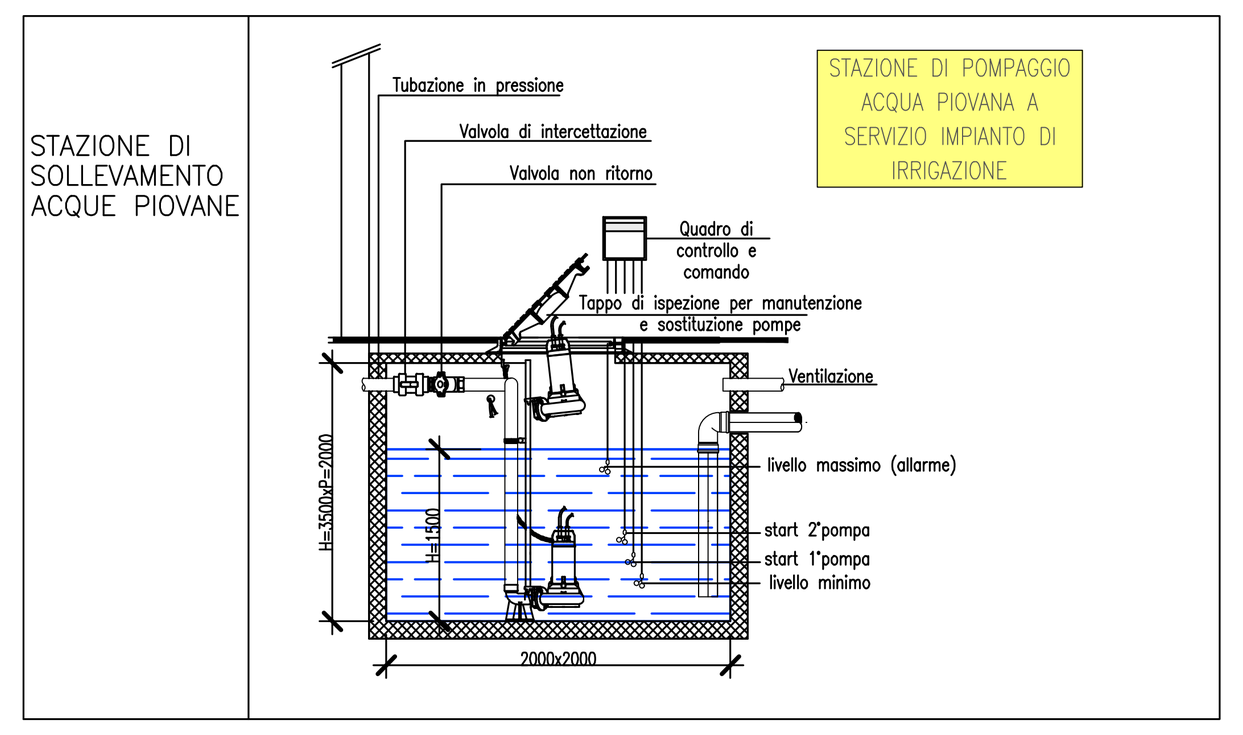

LEGENDA GENERALE TUBAZIONI	
TUBAZIONI E APPARECCHIATURE	
Simbolo	Descrizione
	Tubazione raccolta acque saponose in polietilene alta densità (PEAD) – pendenza motrice minima 1% – installata in spazio disponibile sottopavimento
	Tubazione raccolta acque nere in polietilene alta densità (PEAD) – pendenza motrice minima 1% – installata in spazio disponibile sottopavimento
	Tubazione ventilazione scarichi in polietilene alta densità (PEAD) minima 1% – installata in spazio disponibile sottopavimento
	Tubazione raccolta acque piovane in polietilene alta densità (PEAD) minima 0,5% – installata in spazio disponibile sottopavimento
	Tubazione raccolta acque saponose in polietilene alta densità (PEAD) – pendenza motrice minima 1% – installata a soffitto in locali tecnici e/o spazio disponibile in controsoffitto e/o sottotraccia a parete
	Tubazione raccolta acque nere in polietilene alta densità (PEAD) – pendenza motrice minima 1% – installata a soffitto in locali tecnici e/o spazio disponibile in controsoffitto e/o sottotraccia a parete
	Tubazione ventilazione scarichi in polietilene alta densità (PEAD) installata a soffitto in locali tecnici e/o spazio disponibile in controsoffitto e/o sottotraccia a parete
	Tubazione raccolta acque piovane in polietilene alta densità (PEAD) installata a soffitto in locali tecnici e/o spazio disponibile in controsoffitto e/o sottotraccia a parete
PX YY	Colonne di smaltimento acque reflue in polietilene ad alta densità (PEAD) P=Piovane _ X=numero colonna _ YY=diametro

LEGENDA APPARECCHIATURE RETE SCARICO ACQUE PIOVANE	
SB–P	SERBATOIO DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA DA INTERRO IN POLIETILENE (PE) COMPLETO DI BOCCAPORTO DI ACCESSO – Dim. ~1,9x2,2x2,0m – Volume 5000 litri
PZS	POZZETTO SIFONATO PREFABBRICATO IN C.A.P. CON CHIUSINO (LAPIDE) IN CLS COMPRESO SOTTOFONDO E RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO Rck 15 DI SPESSORE NON INFERIORE A 10 cm – Dim. 300x300mm
PZ–A PZ–B PZ–C	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. CON CHIUSINO (LAPIDE) IN CLS CARRABILE CLASSE D400 UNI–EN 124, COMPRESO SOTTOFONDO E RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO Rck 15 DI SPESSORE NON INFERIORE A 10 cm – Dim. A=400x400mm – B=600x600mm – C=800x800mm
DIS–1	DISOLEATORE STATICO IN PE DA INTERRO COMPLETO DI TAPPI DI ISPEZIONE E PULIZIA REALIZZATO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA UNI 858–1/2 – Portata 5,5 l/s – Dim. 1500X1500X1500mm – Volume 2100 litri
CD–1	CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE CARRABILE C250 INSTALLATA SU POZZETTO SIFONATO IN CLS – Dim. TELAIO 400x400 mm – Dim. POZZETTO IL CLS 400x400 mm
CD–2	GRIGLIA LINEARE IN GHISA CARRABILE C250 INSTALLATA SU CANALETTA IN CLS – Dim. ~200 x 200 x L 6000 mm
CD–3	GRIGLIA LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO PEDONABILE INSTALLATA SU CANALETTA IN POLIPROPILENE (PP) – Dim. ~150 x 150 x L 1200 mm

Comune di Montale (PT)

NUOVA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE E NUOVO MAGAZZINO COMUNALE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

COMMITTENTE:

COMUNE DI MONTALE (PT)

PROGETTO ARCHITETTONICO: METROOFFICE ARCHITETTI

PROGETTO STRUTTURALE: Stingea Studio Associato

IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI: L2I engineering & consulting

INDAGINI GEOGNOSTICHE E AMBIENTALI: SINERGIA

OGGETTO DELL'ELABORATO:

IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTO IDRICOSANITARIO
RETE ACQUE PIOVANE
PIANTA PIANO COPERTURA

TAVOLA: **2025-PFTE-IM-PR-13-01**

Formato tavola: **ISO A0**

REV. **01** Data: **28-11-2025**

Rev.	Data	Emissione
0	09-09-2025	Prima emissione
1	28-11-2025	Revisione